



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per il Ciclo Integrato
 delle Acque e dei Rifiuti e Autorizzazioni ambientali
 Staff – Tecnico Amministrativo – Impianti e reti
 del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale
 Il Dirigente

Spett.le

Comune di Carinaro
comune@carinaro.telecompost.it

COMUNE DI CARINARO
 Protocollo N. 2337 ARRIVO
 Data 06-03-2024 - Ora 11:37:11

Comune di Gricignano
protocollo@pec.comune.gricignanodiaversa.ce.it

Acquacampania Spa
acquacampania@pec.it

Ente Idrico Campano
protocollo@pec.enteidricocampano.it



e p.c.

Oggetto: Installazione misuratori fiscali per comune di Carinaro e Gricignano di Aversa presso le seguenti località:

- ✓ Carinaro via Larga PZ3;
- ✓ Gricignano via Boscarello "isola ecologica".

Sospensione della fornitura Idrica.

La scrivente, nell'ambito delle precedenti attività di verifica e controllo, ha stabilito che la differenza tra la portata immessa e quella prelevata lungo le adduttrici Ex C.I.T.L., è imputabile alla metodologia di addebito dei volumi prelevati dagli Enti fruitori.

Nello specifico, nelle more della realizzazione delle nuove postazioni di misura, i volumi idrici prelevati per il Comune di Carinaro e per il comune di Gricignano, sono stati fatturati a mezzo stima salvo conguaglio.

A completamento delle attività di propria competenza, la scrivente ha individuato ulteriori punti di misura riportati nella tabella sottostante a servizio del territorio Comunale di Carinaro e Gricignano di Aversa, sottesi all'adduttore Gricignano-Villa Literno trasferito alla Regione Campania con verbale del 24/4/2014 a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n° 337/2014.

Tanto premesso, si comunica con la presente che, per installare i nuovi misuratori fiscali, sarà interrotta la fornitura idrica nella fascia oraria 08:00 - 18:00 e/o fino al termine delle lavorazioni, cercando di evitare al minimo i disagi per le utenze servite.

Si precisa che l'interruzione idrica per il comune di Gricignano interesserà la sola presa di via Boscarello "isola ecologica".

I manufatti oggetto delle lavorazioni sono riportati di seguito:

	Comune	Presa	DN	Coordinate G.P.S.	Dalle ore	Alle ore	Data
1	Carinaro	Via Larga PZ3	100	40.989893, 14.232833	08:00	18:00	11/03/2024
2	Gricignano	Via Boscarello PZ2	20	40.986874, 14.240843	08:00	12:00	11/03/2024

Pertanto si chiede al Concessionario Acqua Campania S.p.A., di sottoscrivere apposita Convenzione di Utenza, fornendoci contestualmente due misuratori DN 100, DN 20 che saranno installati nei manufatti suddetti, come da schema in allegato a cura della scrivente.

Si precisa che i valori restituiti dai misuratori saranno utilizzati per effettuare i conguagli sulle passate forniture addebitate in acconto salvo conguaglio.

Il Direttore dei Lavori
Geom. Vincenzo Trinchillo


Il Dirigente
 Ing. Rosario Manzi

Documento firmato da:
 ROSARIO MANZI
 06.03.2024 08:32:05
 UTC

STAFF 50.17.92

peo: staff.ciclointegratoacque@regione.campania.it - pec: staff.ciclointegratoacque@pec.regione.campania.it
 Telefono: 0817963237 - Via De Gasperi, 28 80133 - Napoli

PROTOCOLLO ARRIVO N. 2337/2024 del 06-03-2024 Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

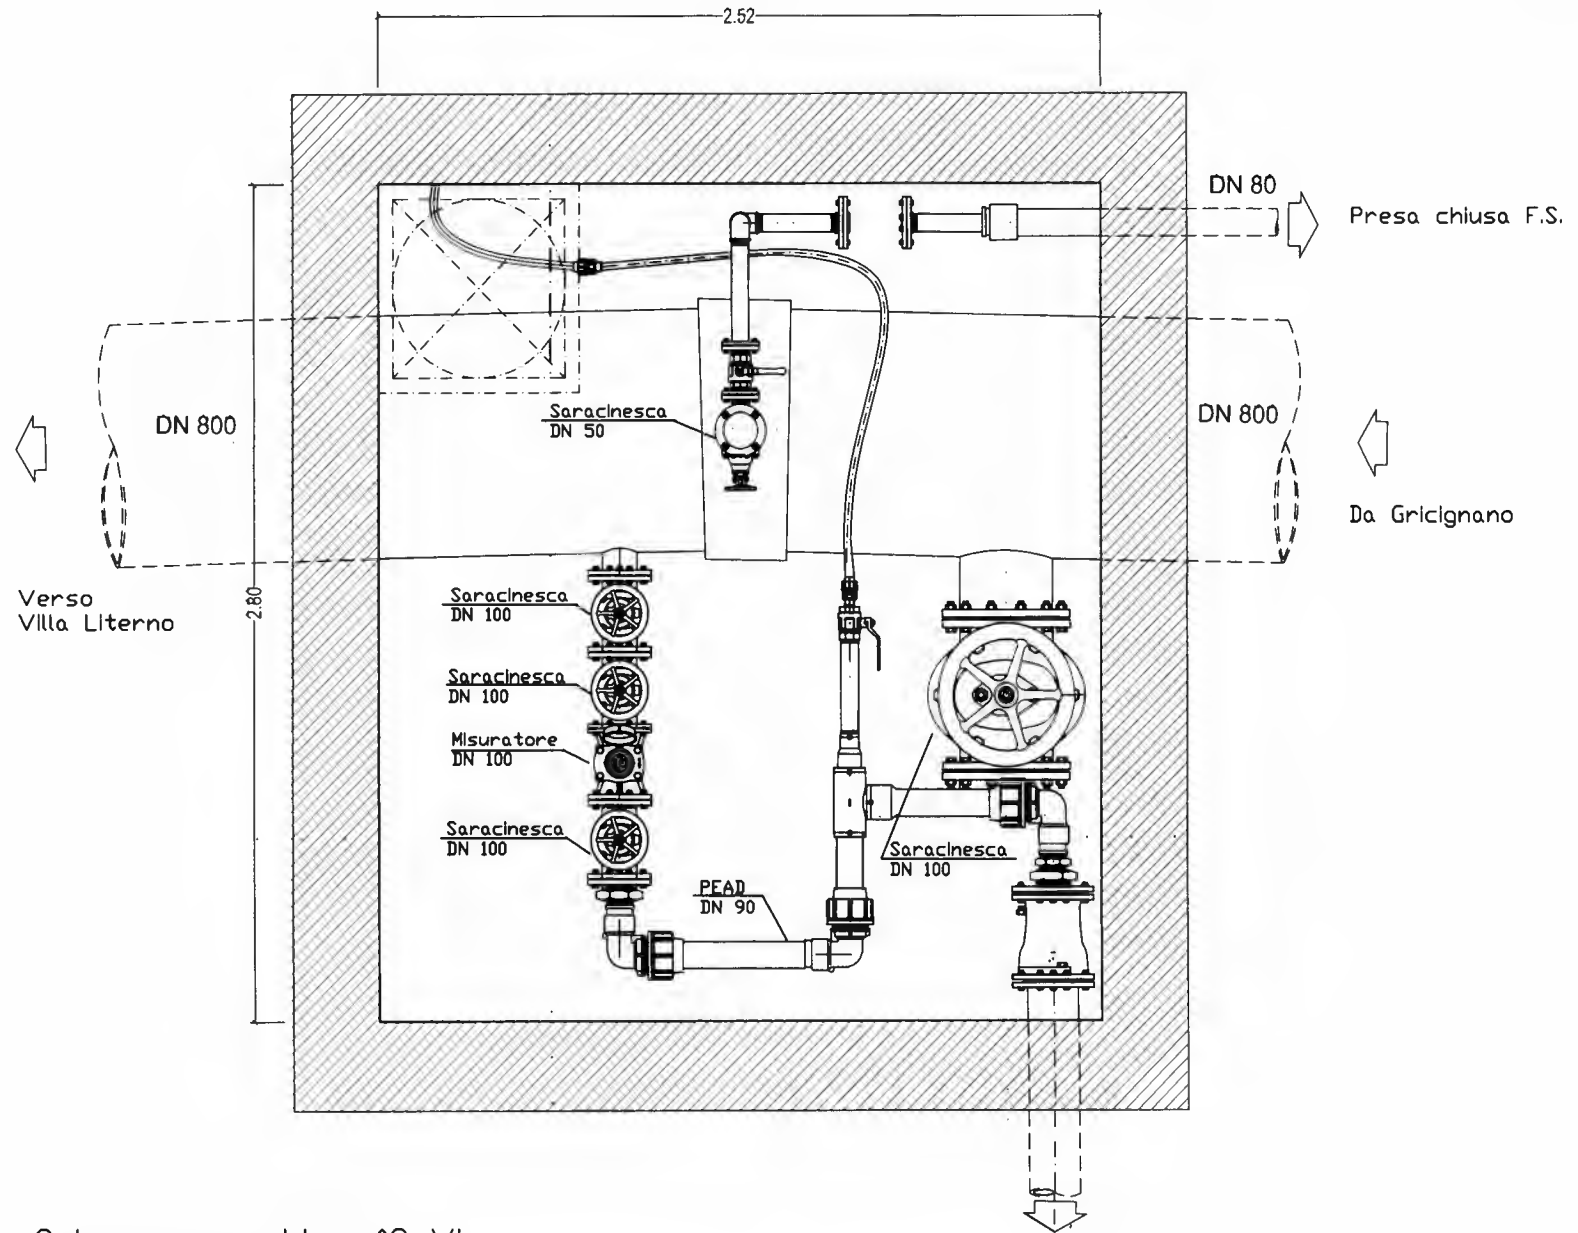

Schema pozzetto n°3 Via
larga Carinara
40.989907, 14.232814

Alla rete
comunale di
Carinara

